


ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ปี 67

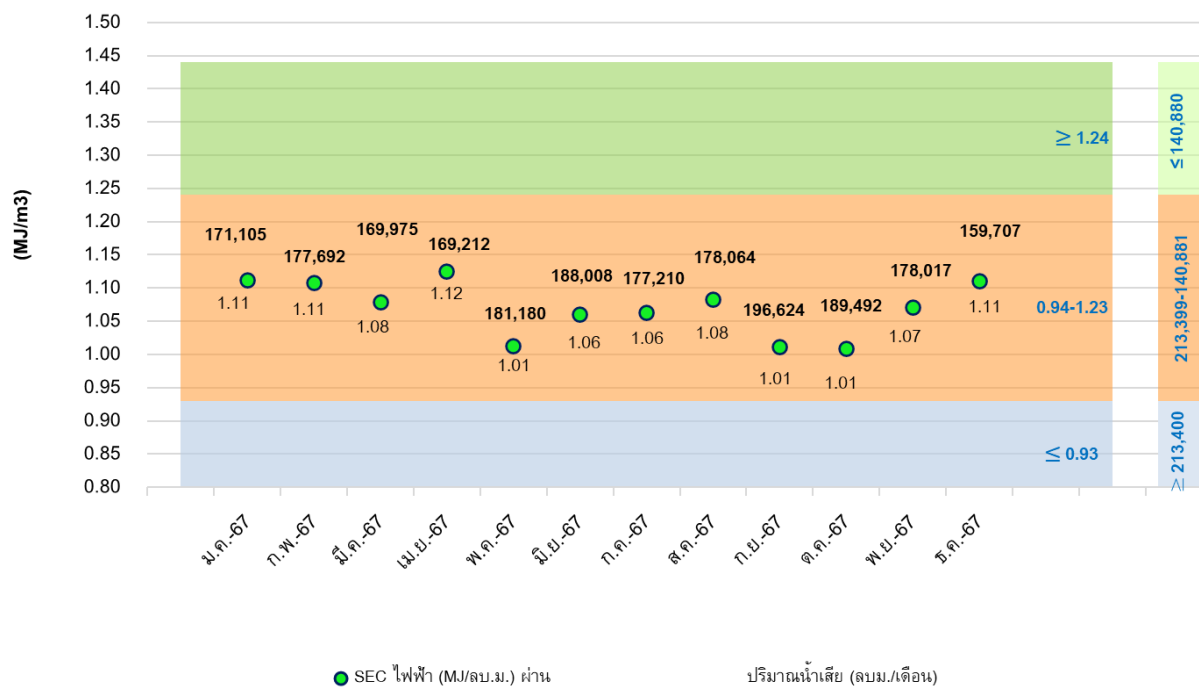

กำหนดค่าควบคุม ปี 2567

$\geq 213,400$	≤ 0.93
213,399-140,881	0.94 -1.23
$\leq 140,880$	≥ 1.24