


ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ปี 68

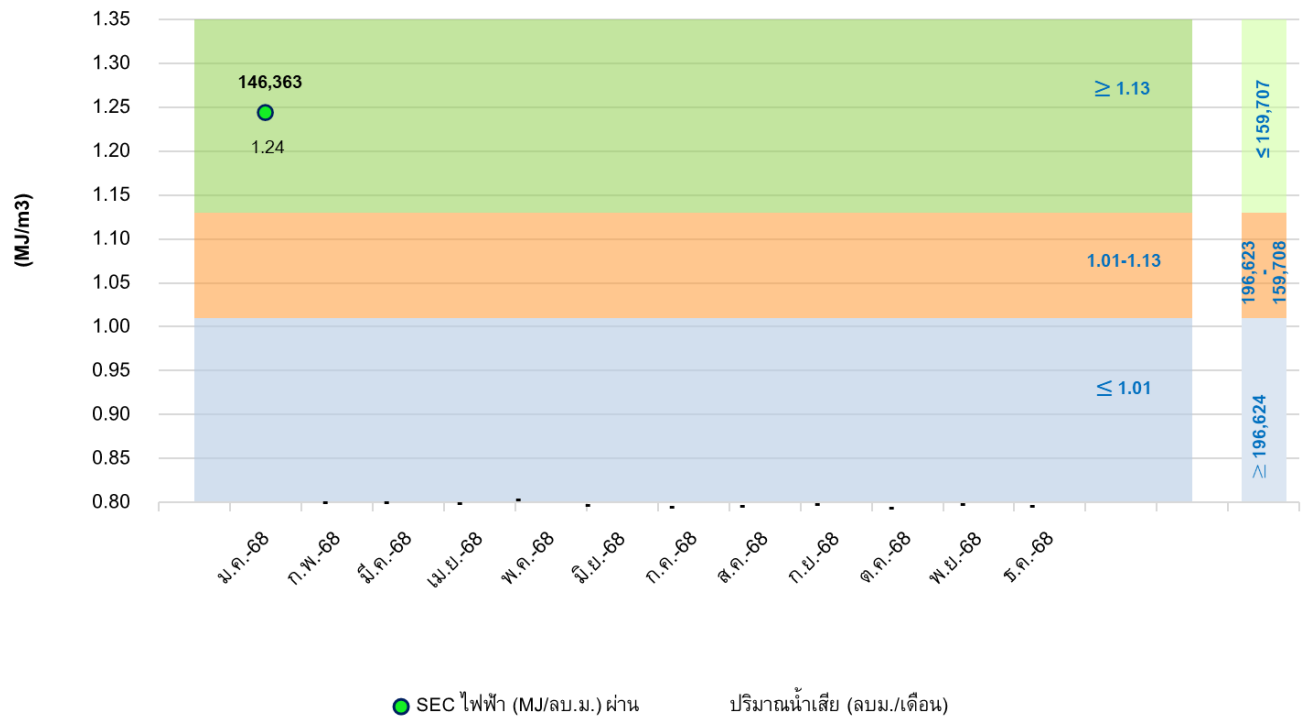

กำหนดค่าควบคุม ปี 2568	
≥ 196,624	≤ 1.01
196,623-159,708	1.01-1.13
≤ 159,707	≥ 1.13