


ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ปี 69

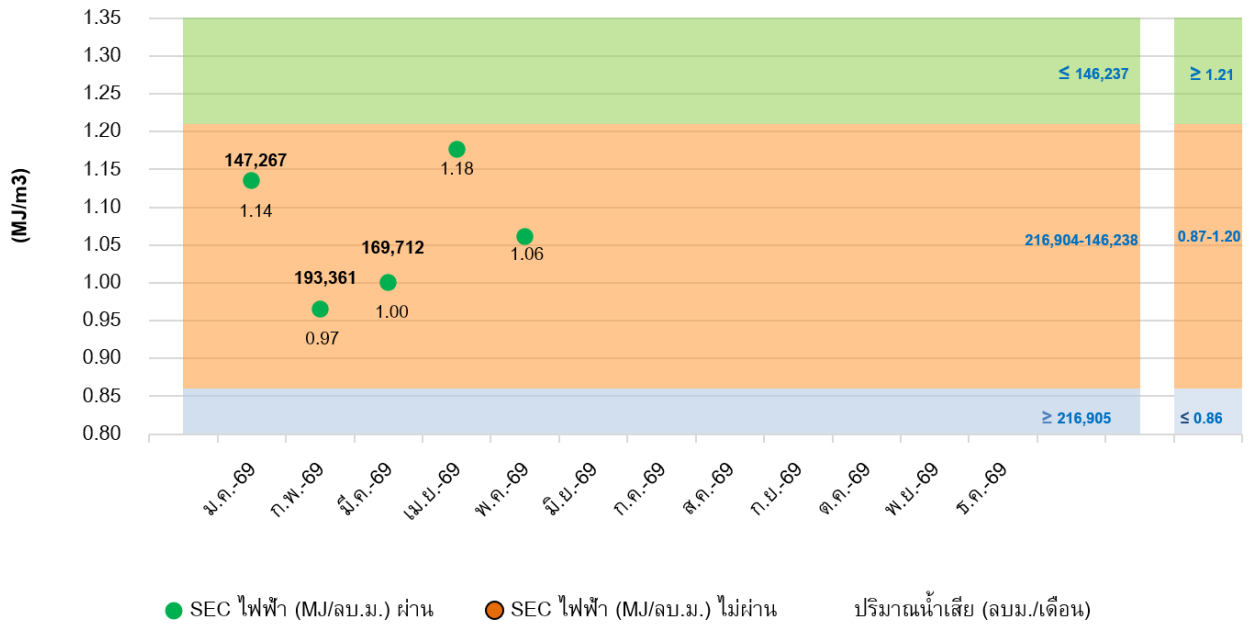

กำหนดค่าควบคุม ปี 2569	
≥ 216,905	≤ 0.86
216,904-146,238	0.87-1.20
≤ 146,237	≥ 1.21