


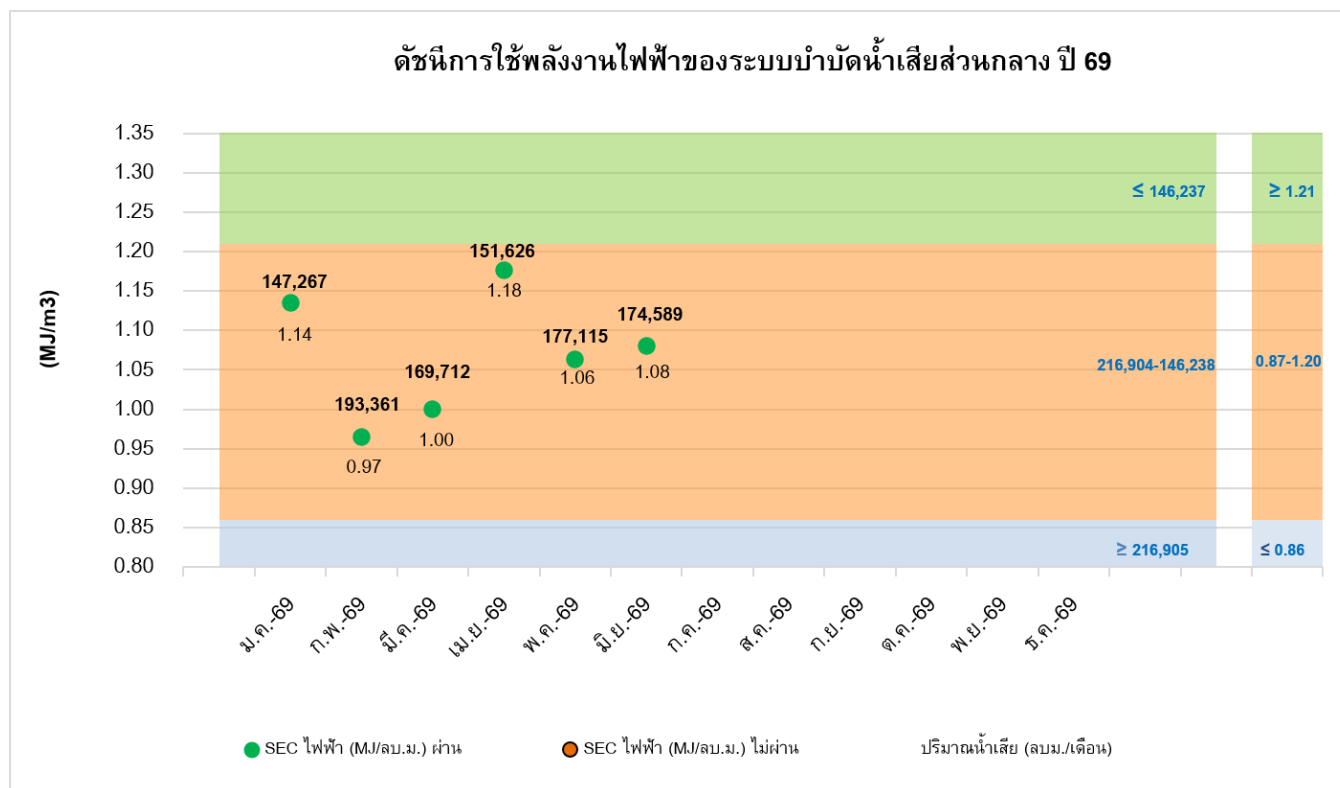

หมายเหตุ: ใช้เกณฑ์ควบคุมตามแผนการเปิด-ปิดเครื่องเติมอากาศปกติ เนื่องจากคุณภาพน้ำเข้าระบบอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีการเลื่อนแผนการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมฯ

กำหนดค่าควบคุม ปี 2569	
≥ 216,905	≤ 0.86
216,904-146,238	0.87-1.20
≤ 146,237	≥ 1.21