


ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ปี 68

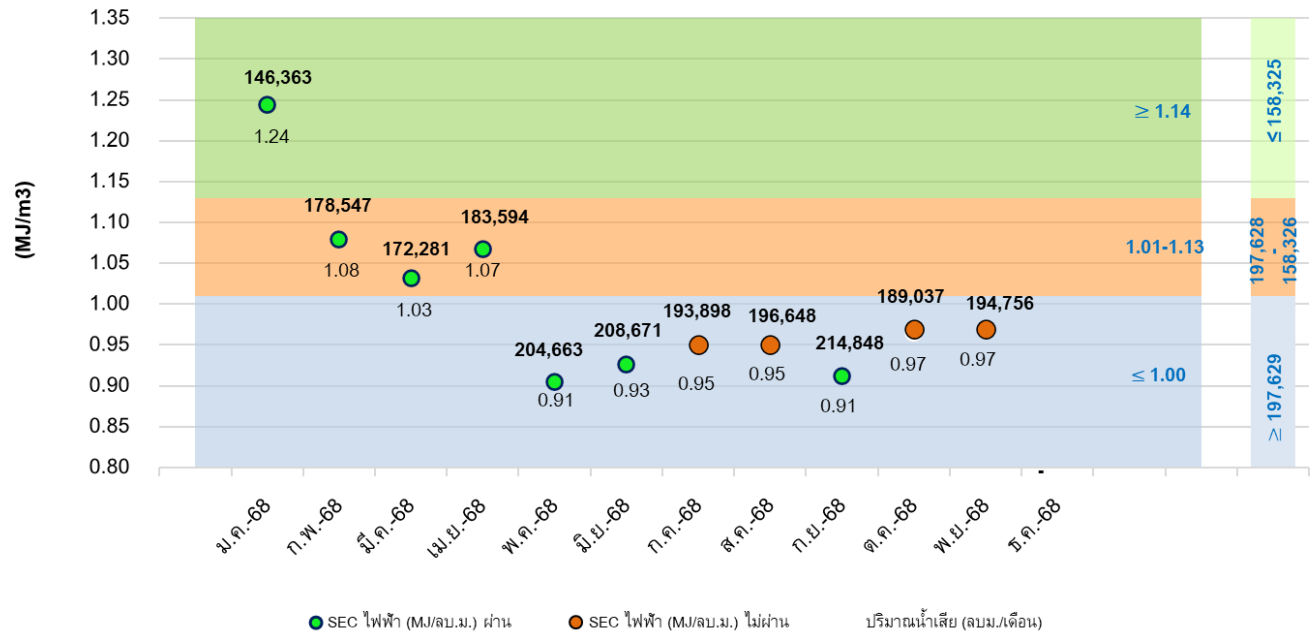

กำหนดค่าควบคุม ปี 2568	
≥ 197,629	≤ 1.00
197,628-158,326	1.01-1.13
≤ 158,325	≥ 1.14