


ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ปี 68

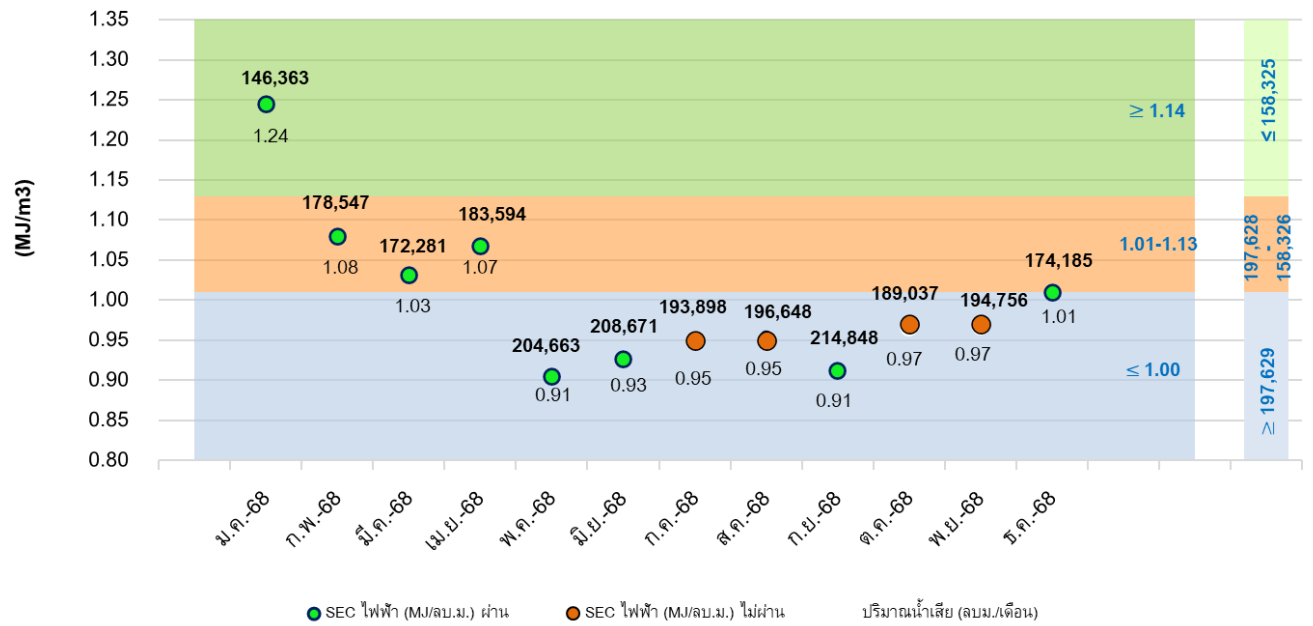

กำหนดค่าควบคุม ปี 2568	
$\geq 197,629$	≤ 1.00
197,628-158,326	1.01-1.13
$\leq 158,325$	≥ 1.14