


ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ปี 69

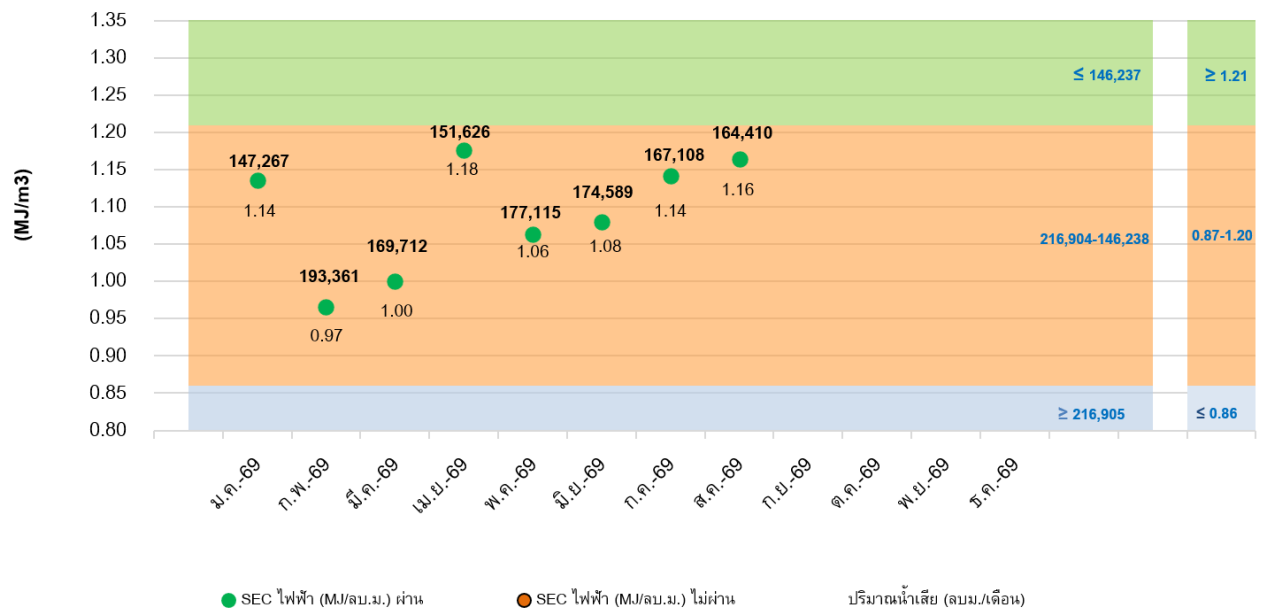

กำหนดค่าควบคุม ปี 2569	
$\geq 216,905$	≤ 0.86
216,904-146,238	0.87-1.20
$\leq 146,237$	≥ 1.21